


# Algoritmo de tratamiento de la DM2. GEDAPS 2009

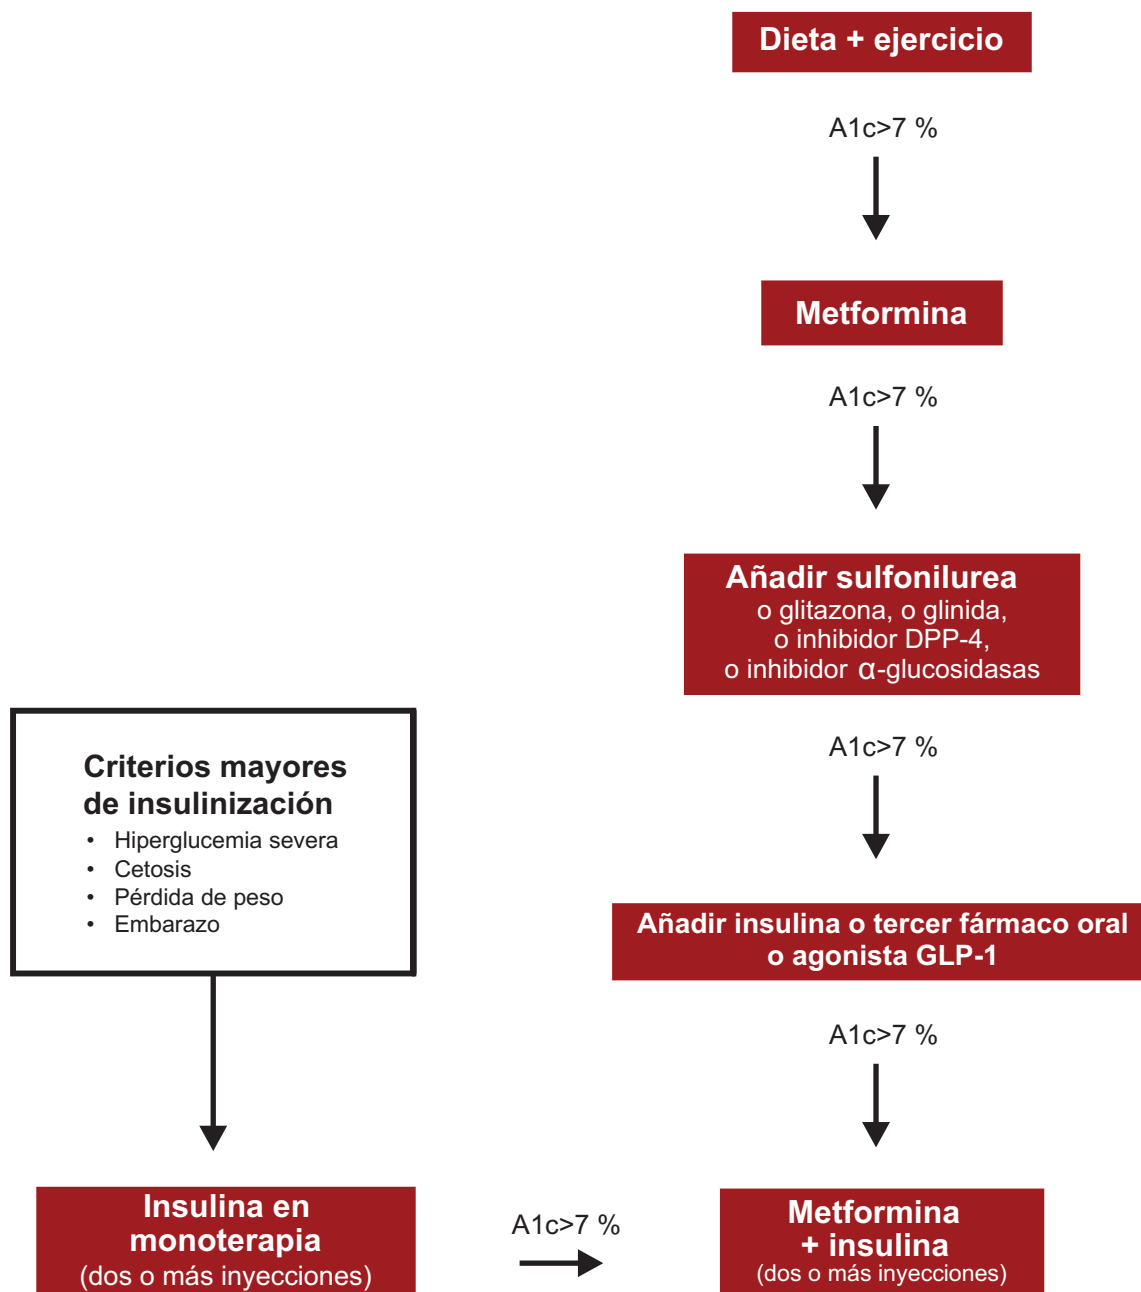

El objetivo A1c < 7 % corresponde a un intervalo de normalidad del 4-6 %. Para otros valores de normalidad el objetivo debe calcularse (media + 4DE).

Se debe individualizar según las características del paciente.